


# Trinkwasser-Hausanschluss im Kellergeschoß

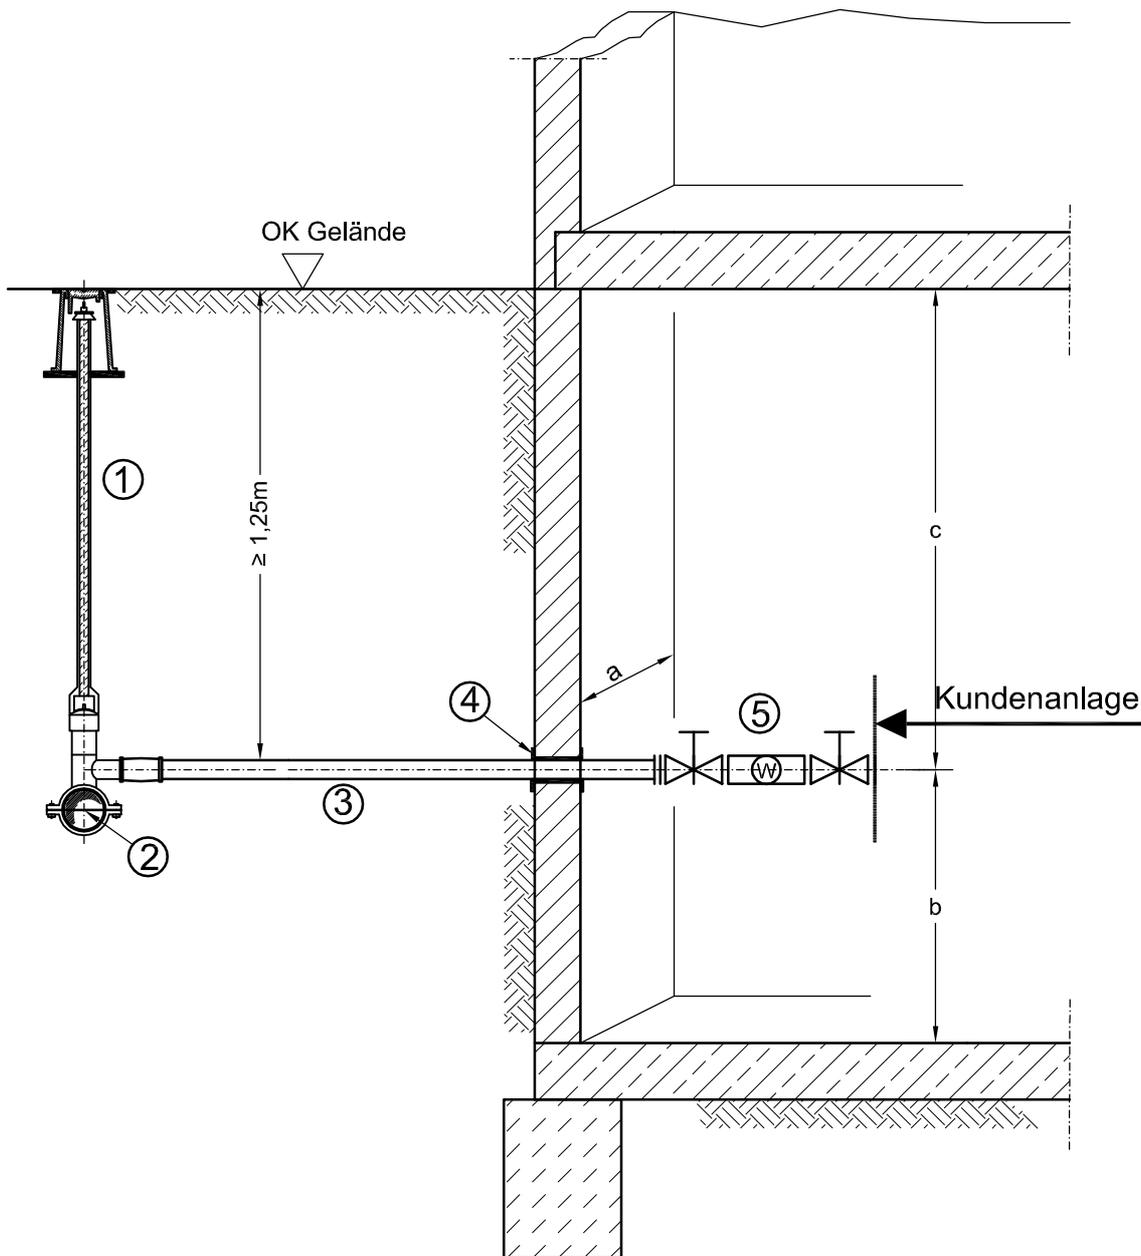

- |                        |  |
|------------------------|--|
| ① Anbohrarmatur:       | Straßenkappe, Gestänge im Schutzrohr, Ventilbohrschelle            |
| ② TW-Hauptleitung      |  |
| ③ Hausanschlussleitung |  |
| ④ Mauerdurchführung:   | Schutzrohr ca. DN 100, Abdichtung zum Mauerwerk erfolgt bauseits   |
| ⑤ Wasserzähleranlage:  | Absperrventile, Wasserzähler                                       |
| a) Mindestwandabstand: | 0,10 m (Distanz zwischen Wand u. Rohrmitte)                        |
| b) Bodenabstand:       | mind. 0,30 m / max. 1,20m<br>(Distanz zwischen Boden u. Rohrmitte) |
| c) Mindestfreiraum:    | 0,80 m (Distanz zwischen Rohrmitte u. UK Kellerdecke)              |