


Trinkwasser-Hausanschluss ohne Unterkellerung des Gebäudes

Verlegung nur im Schutzrohr

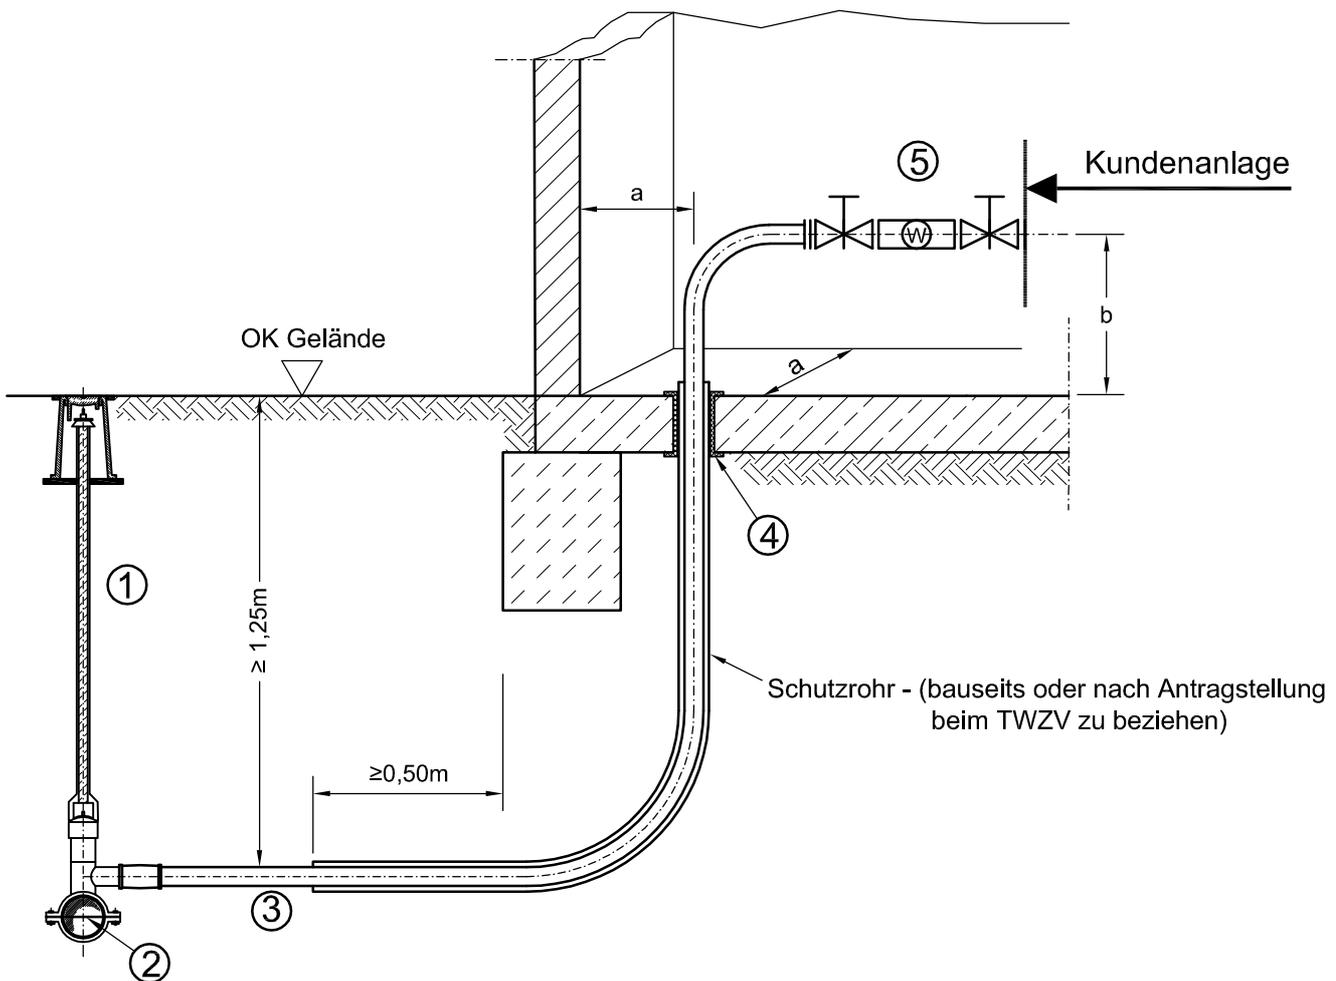

① Anbohrarmatur: Straßenkappe, Gestänge im Schutzrohr, Ventilanbohrschelle

② TW-Hauptleitung

③ Hausanschlussleitung

④ Bodendurchführung

⑤ Wasserzähleranlage: Absperrventile, Wasserzähler

a) Wandabstand 0,10 m (Distanz zwischen Wand u. Rohrmitte)

b) Bodenabstand mind. 0,30 m / max. 1,20m (Distanz zwischen Boden u. Rohrmitte)

Hinweise für die Auswahl des Schutzrohres:

1. *Flexibles Schutzrohr* - Innendurchmesser mind. 1,5 x dem Außendurchmesser der Anschlussleitung
2. *Starres Schutzrohr* - Abwinklungen > 30° sind nicht zulässig (6 x 15°-Bögen)