


Trinkwasser-Hausanschluss im Wasserzählerschacht

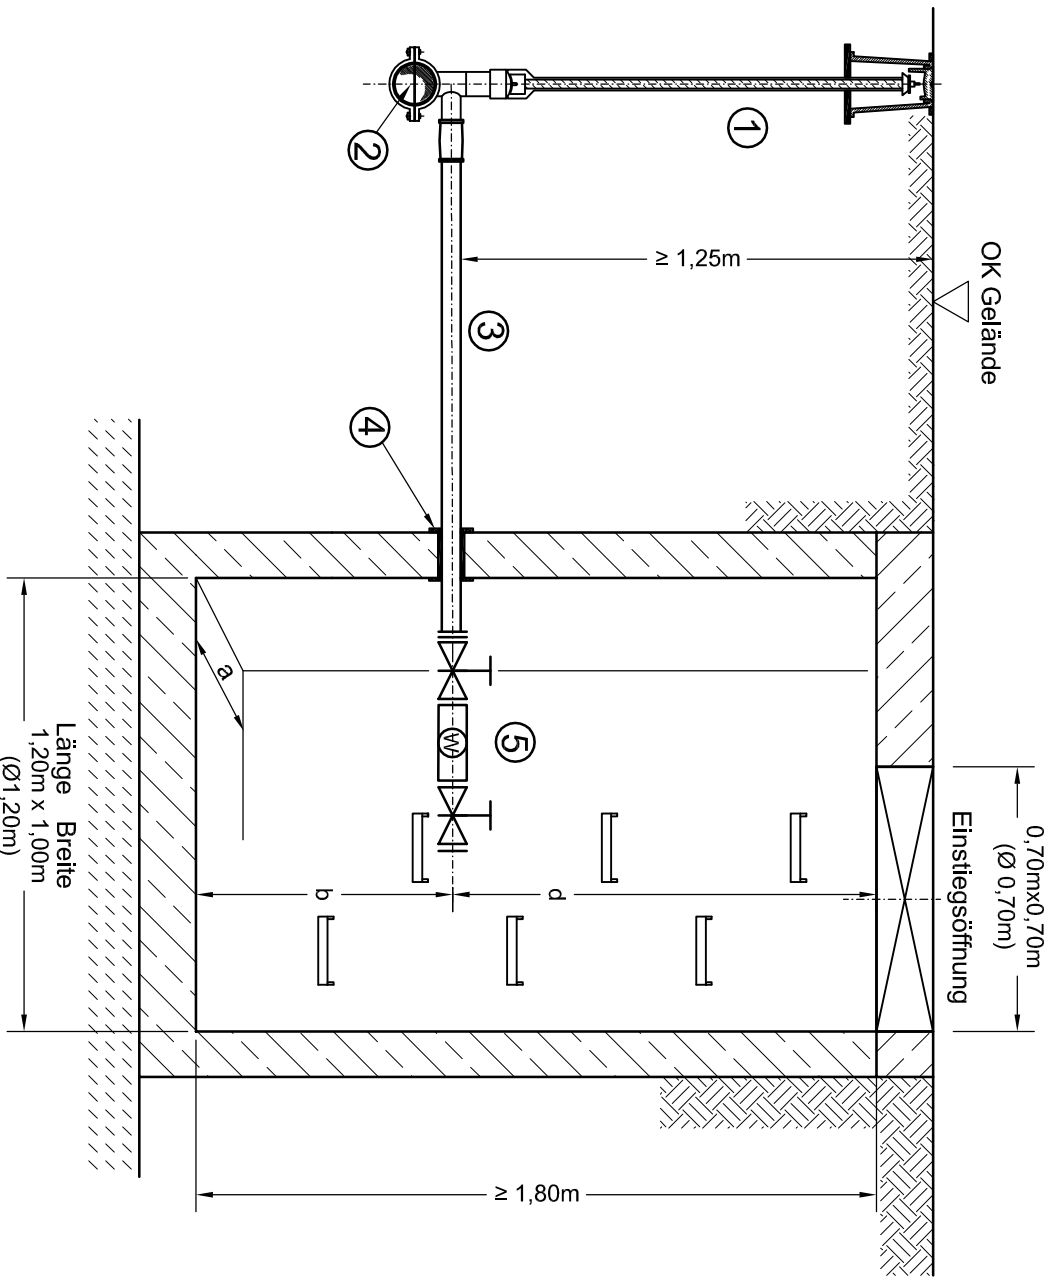

① Anbohrarmatur: Straßenkappe, Gestänge im Schutzrohr, Ventilbohrschelle

② TW-Hauptleitung

③ Hausanschlussleitung: Kunststoffleitung aus PEX

④ Mauerdurchführung: Schutzrohr DN 90 / DN 100 (bauseits oder nach Antragstellung vom TWZV Bastei)

⑤ Wasserzähleranlage: Absperrventile, Wasserzähler

a) Mindestwandabstand: 0,10 m (Distanz zwischen Wand u. Rohrmitte)

b) Bodenabstand: mind. 0,30 m / max. 1,20m
(Distanz zwischen Boden u. Rohrmitte)

d) Mindestfreiraum: mind. 0,70 m
(Distanz zwischen Rohrmitte u. Schachtabdeckung)